


LEGENDA ZNAČEK:

- Rozvody uložené pod omítkou a v sádkartonové konstrukci
- Spínač 1. pól., 10A/250V 3558-A01340 V = 1,2m
 - Spínač 1. pól., 10A/250V 3558-A05340 V = 1,2m
 - Spínač 1. pól., 10A/250V 3558-A52340 V = 1,2m
 - Spínač 1. pól., 10A/250V 3558-A06340 V = 1,2m
 - Spínač 1. pól., 10A/250V 3558-A07340 V = 1,2m
 - Spínač 1. pól., 10A/250V 3558A-06940 V = 1,2m
 - Spínač 1. pól., 10A/250V 3558A-06940 V = 1,2m
 - Domovní strážce Busch-Wächter Profesional 6800-0-2252
 - Zásuvka dvojnásobná 2P+PE 10/16A-250V 5512A-2349 V = 1,2m
 - Zásuvka dvojnásobná 2P+PE 10/16A-250V 5592A-2349 V = 0,4m
 - Zásuvka jednonásobná 2P+PE 10/16A-250V 5518A-2989 V = 1,2m
 - Zásuvka 3P+N+PE 16A-400V 416RS6 V = 1,2m
 - A Svítidlo zářivkové Vyrtych VIPET-I-PS-236
 - B Svítidlo zářivkové Vyrtych FALCON-136-AR-EP
 - C Svítidlo zářivkové Vyrtych FALCON-136-AR-EP + nouzový zdroj 1.hod
 - D Svítidlo zářivkové Vyrtych FALCON-158-AS-EP
 - E Svítidlo zářivkové Vyrtych FALCON-258-AR-EP
 - F Svítidlo zářivkové Osmont AURA 3 E-16D63/062
 - G Svítidlo zářivkové s nouz. zdrojem Osmont AURA 3 NK26/062

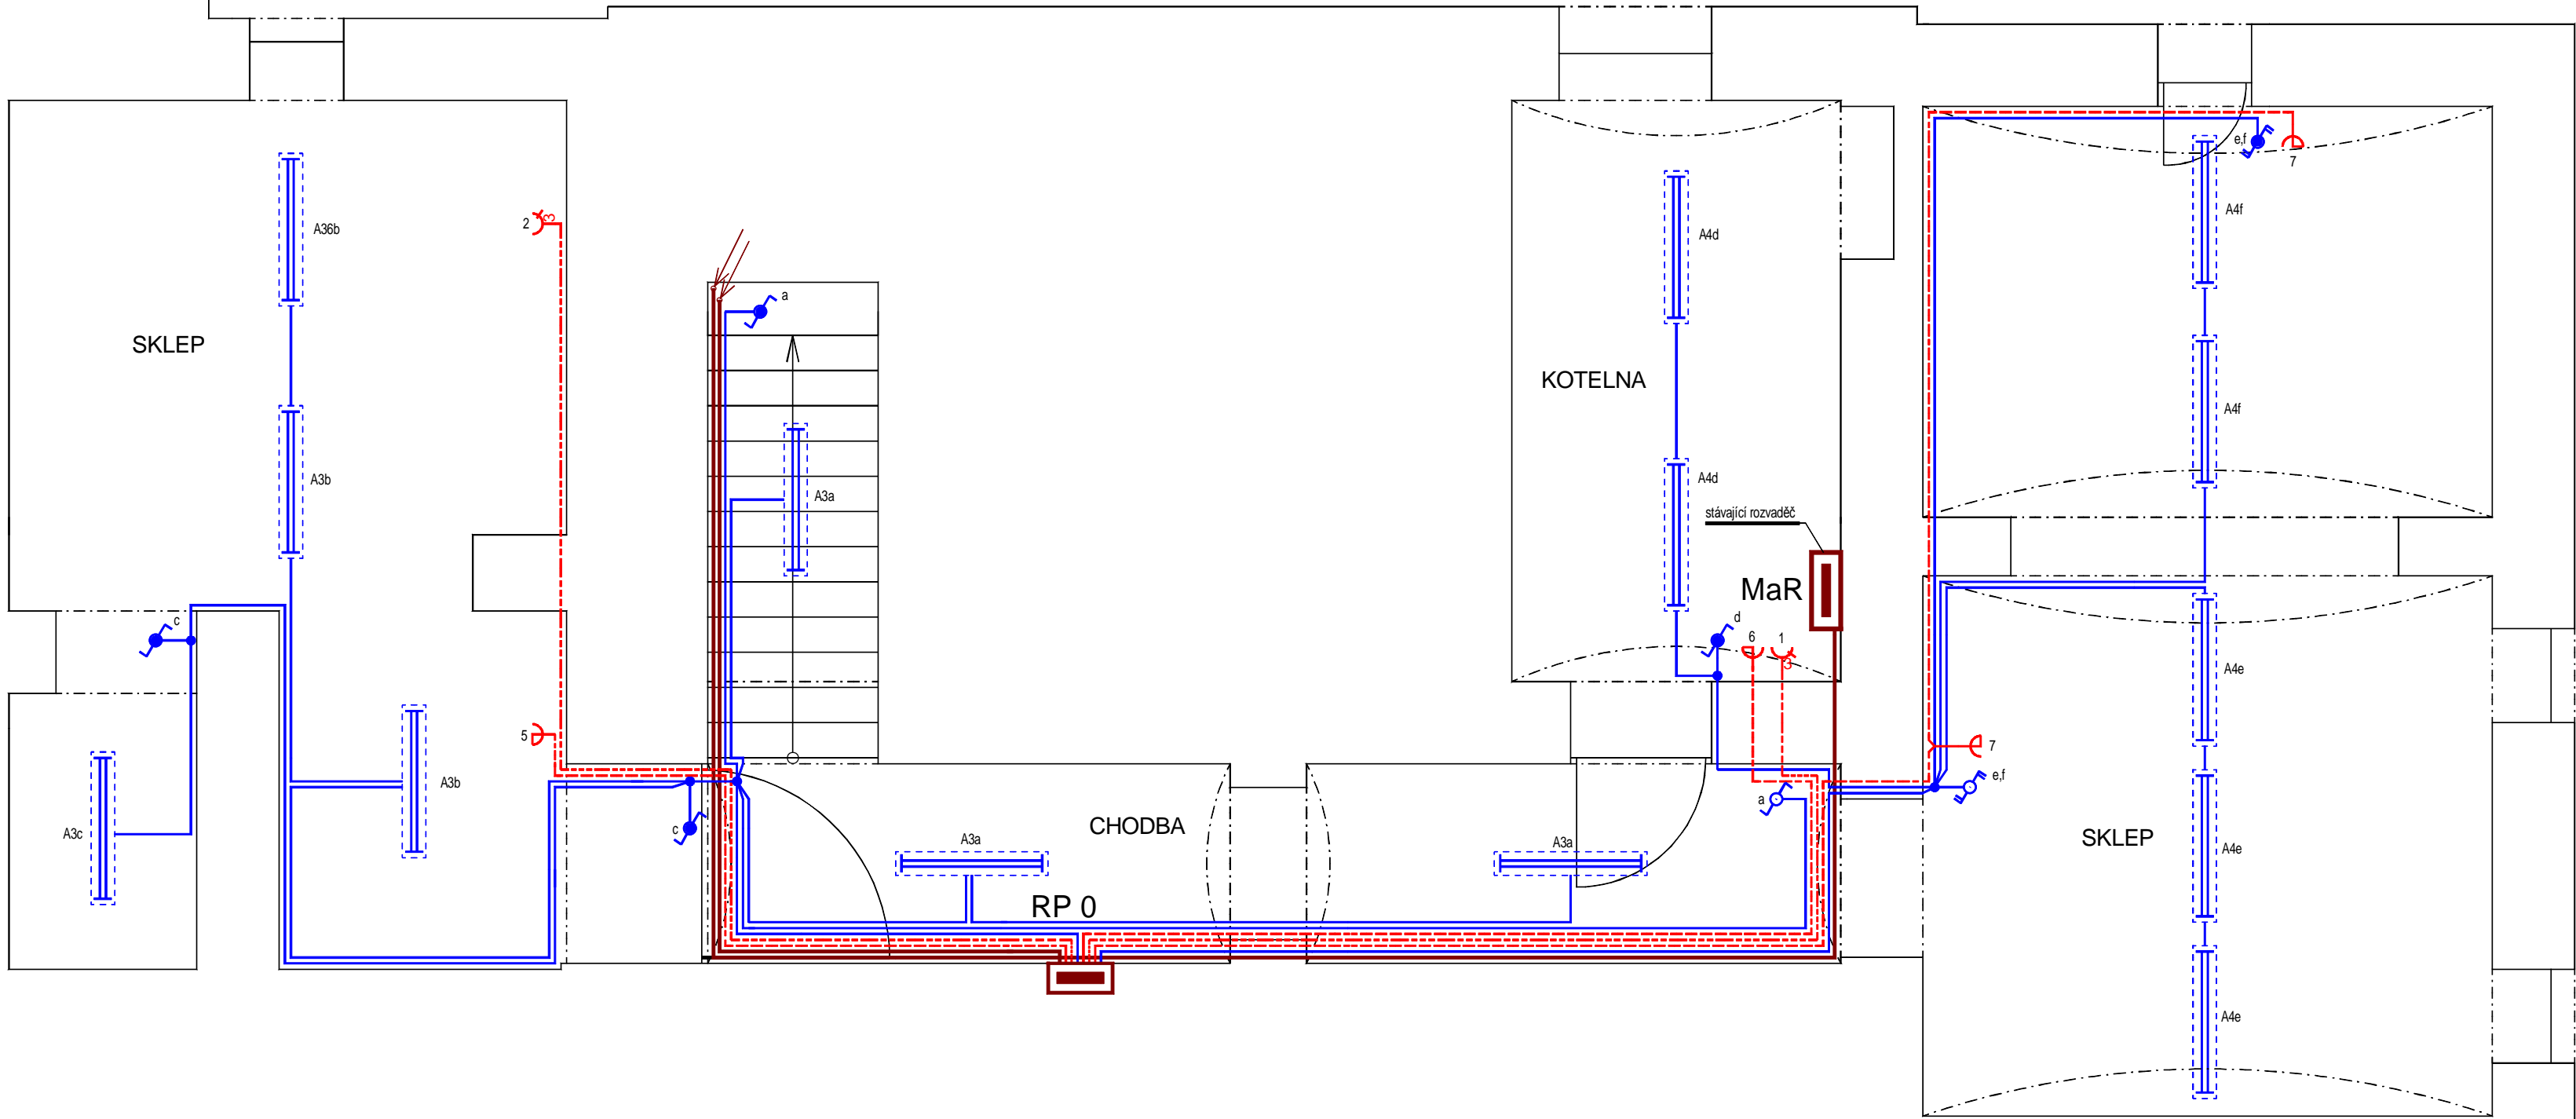

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval/Kreslil	Tomáš Chlumský	
Tomáš Chlumský	Tomáš Chlumský	Tomáš Chlumský	Sv. Čecha 297, Smečno	
Kraj: Středočeský			Místo: Středokluky	
Investor: Obecní úřad Středokluky			Měřítko	1:50
Akce: ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘEDOKLUKY PARC.C. 99, K.U. STŘEDOKLUKY			Zakázkové číslo	9023
			Formát	6x A4
			Stupeň	PP
			Datum	03/2009
Výkres			Číslo výkresu	
Elektroinstalace silnoproud - 1.PP			E - 7	